

Номинальный размер	Наружный диаметр кабеля	Количество кабельных вводов			
		ШВС			Привод
		I	II	III	
PG11	5 – 10 мм	1	2	2	2
PG16	10 – 14 мм	4	6	2	6
PG21	13 – 18 мм	4	2	6	2
PG29	18 – 25 мм	2	2	2	2
Варианы I, II, III определяются возможностью установки различных комбинаций пластин, поставляемых с ВЭБ – 220					


Б (1:5)

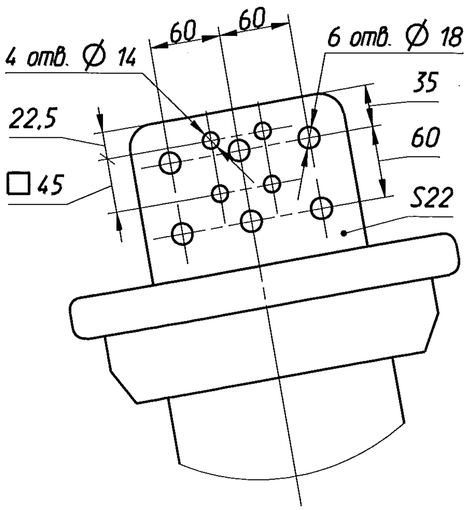



В (1:10)

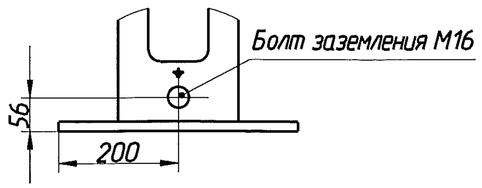

А – А

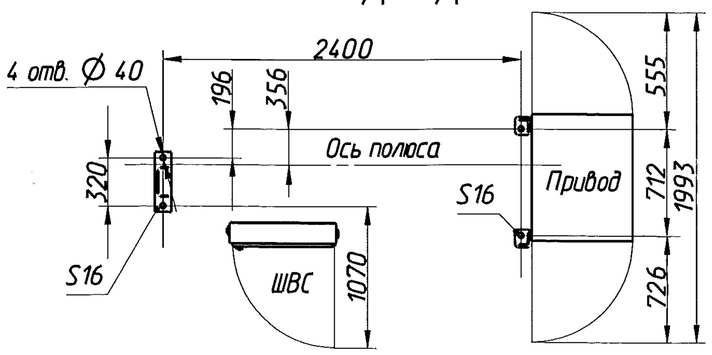

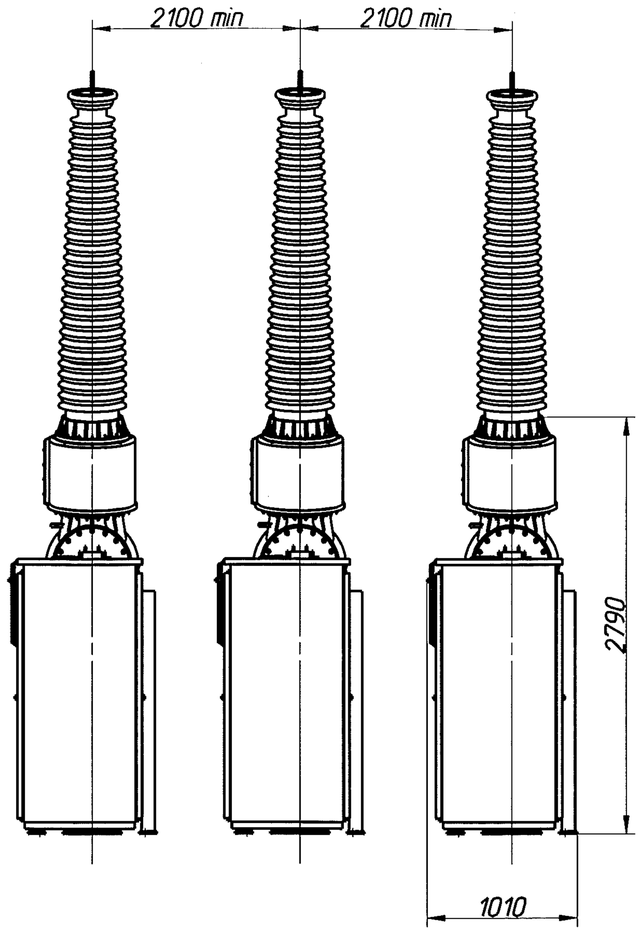

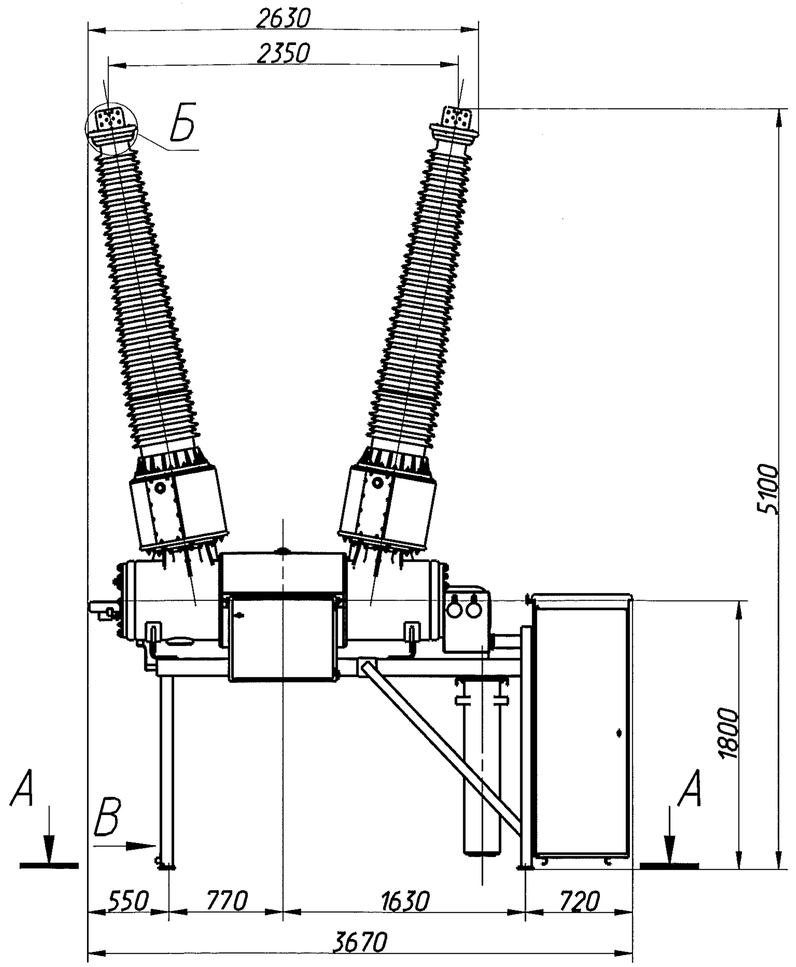

1. Максимальные усилия на фундаментную опору, возникающие при срабатывании выключателя (импульсно, длительность импульса не более 0,08 с), кН, без учёта массы выключателя, приходящейся на фундаментную опору: вниз – 22,7, вверх – 25,3.
2. Требуемое количество кабельных вводов, необходимых для подключения выключателя к вторичным цепям, определяется и закладывается в соответствии с таблицей.
3. ШВС – Шкаф вторичных соединений.
4. *Наибольшая масса выключателя с металлоконструкцией (три фазы).

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Абросимов		30.05.14
Пров.		Шестаков		30.05.14
Нач. отд.		Давыдов		30.05.14
Утв.		Ротблют		30.05.14

2БП.029.027-200МЧ

Выключатель типа ВЭБ-УЭТМ-220 с пополюсным управлением с фарфоровой изоляцией

Литера	Масса	Масштаб
А	7000*	1:40

Лист | Листов 1

ЗАО "Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш"
ИЦ НВВА

Настоящий документ является собственностью ЗАО "Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш" и не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия собственника

ВЭБ-УЭТМ-220

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.