




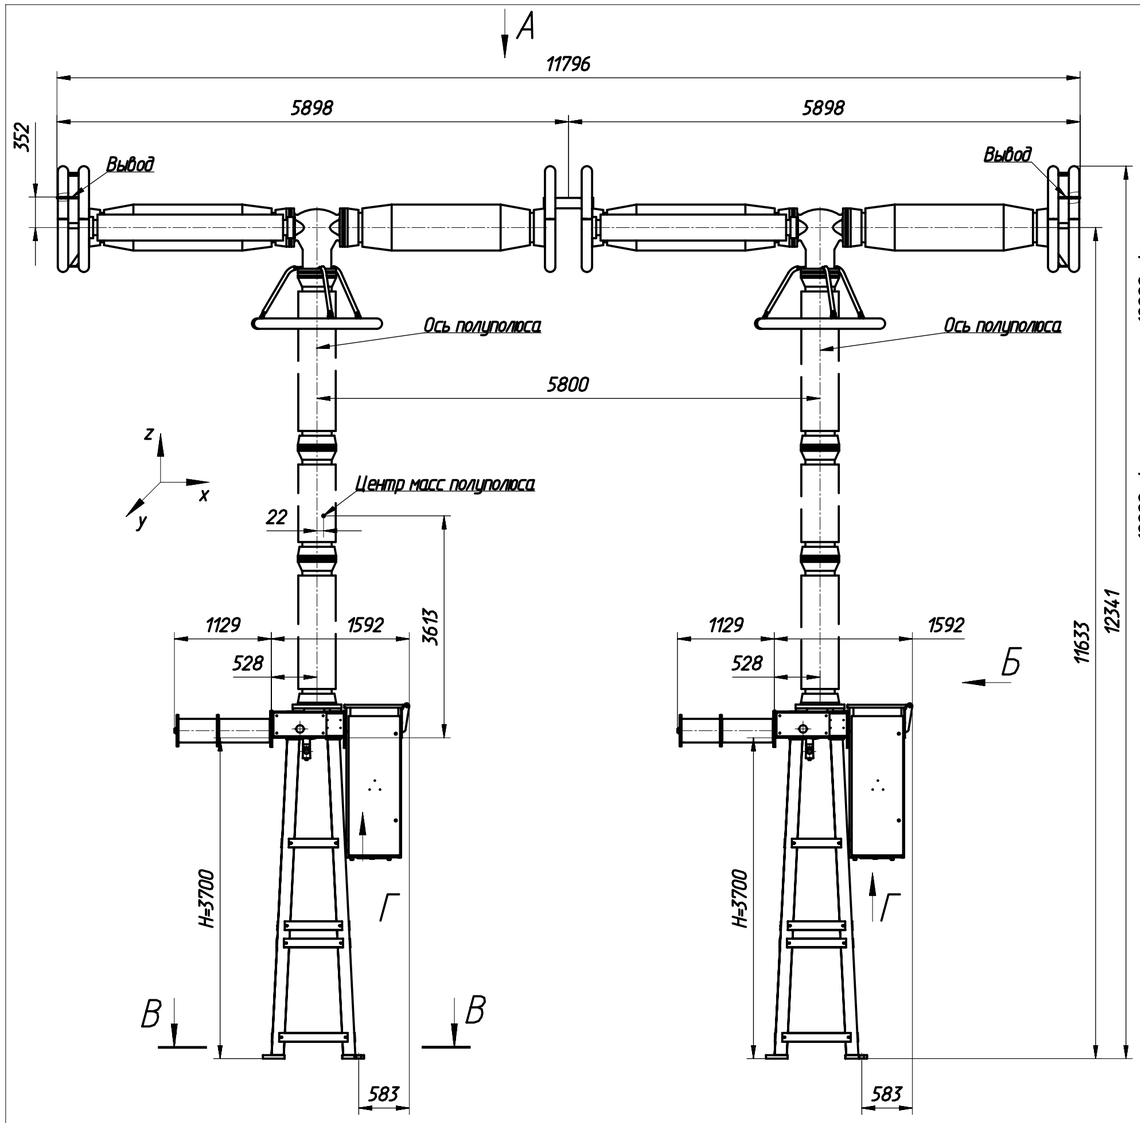


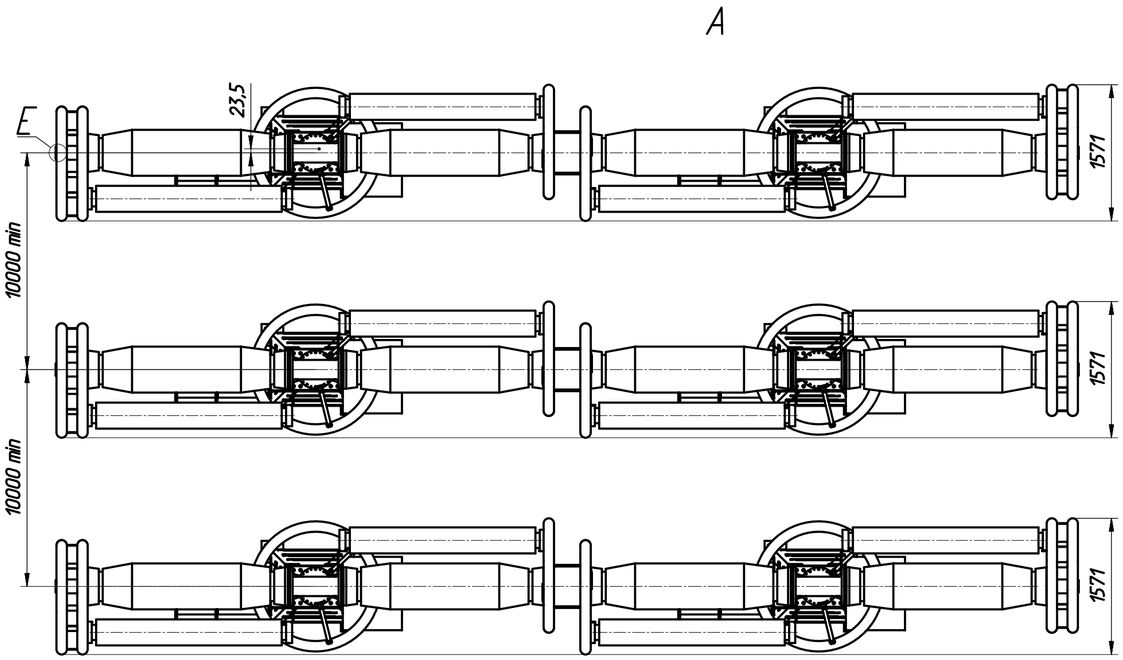

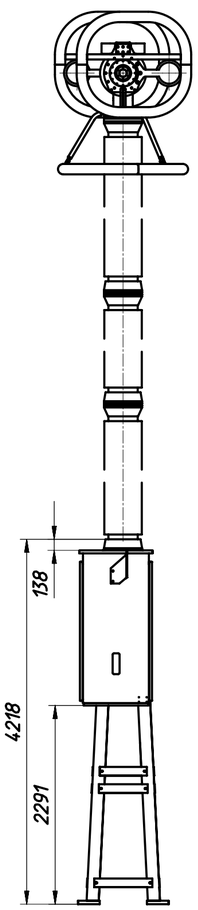

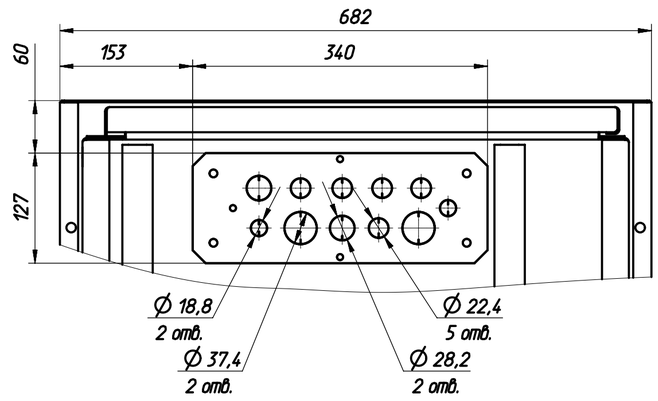

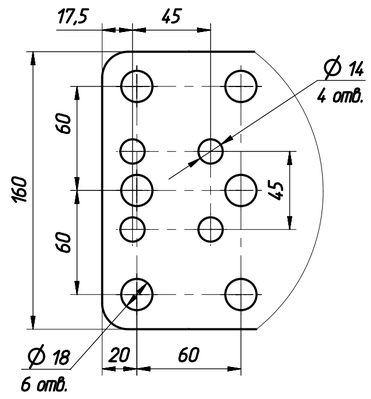

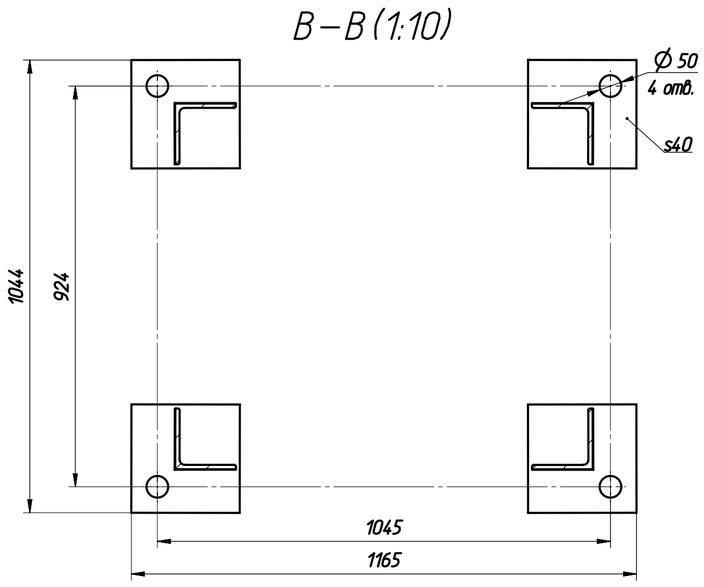

1. Нормированная нагрузка от тяжения проводов, приложенная к выводу выключателя по ГОСТ Р 52565–2006:
   горизонтальная вдоль оси А (ось х на главном виде) – 1750 Н,
   горизонтальная вдоль оси В (ось у на главном виде) – 1250 Н,
   вертикальная ось С (ось z на главном виде) – 1500 Н.
2. Эквивалентная нагрузка от ветра скоростью 40 м/с, приведенная к выводу выключателя (направление действия по ГОСТ Р 52565–2006):
   вдоль направления А (ось х на главном виде) – 2200 Н,
   вдоль направления В (ось у на главном виде) – 4300 Н.
3. Эквивалентная нагрузка при сейсмическом воздействии 8 баллов по шкале MSK–64 (без учета собственного веса выключателя), приведенная к центру масс выключателя полуполюса:
   в направлении х;у – 21000 Н,
   в направлении z – 10500 Н.
4. Максимальная статическая нагрузка на фундамент одной из четырех опорных площадок полуполюса – 12700 Н.

УЭТМ	6402.29.49–3700 ГЧ			
	Габаритный чертеж	Масса	Дата	Листов
	ВГТ–УЭТМ®–750	24500	05.2025	1

ООО «Элмаш (УЭТМ)» Россия, 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 22