


Трансформатор тока ТРГ–УЭТМ®–110
1БП.769.001–600 ГЧ

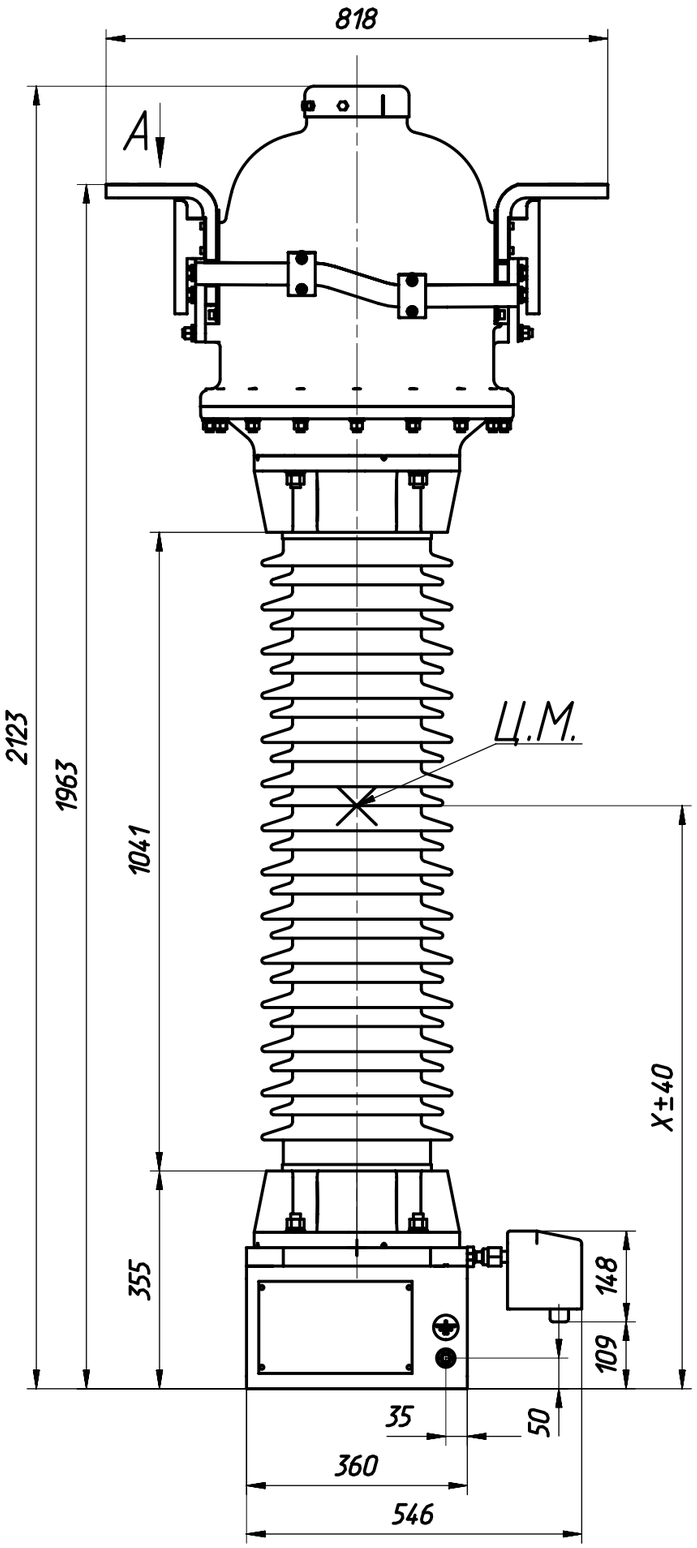

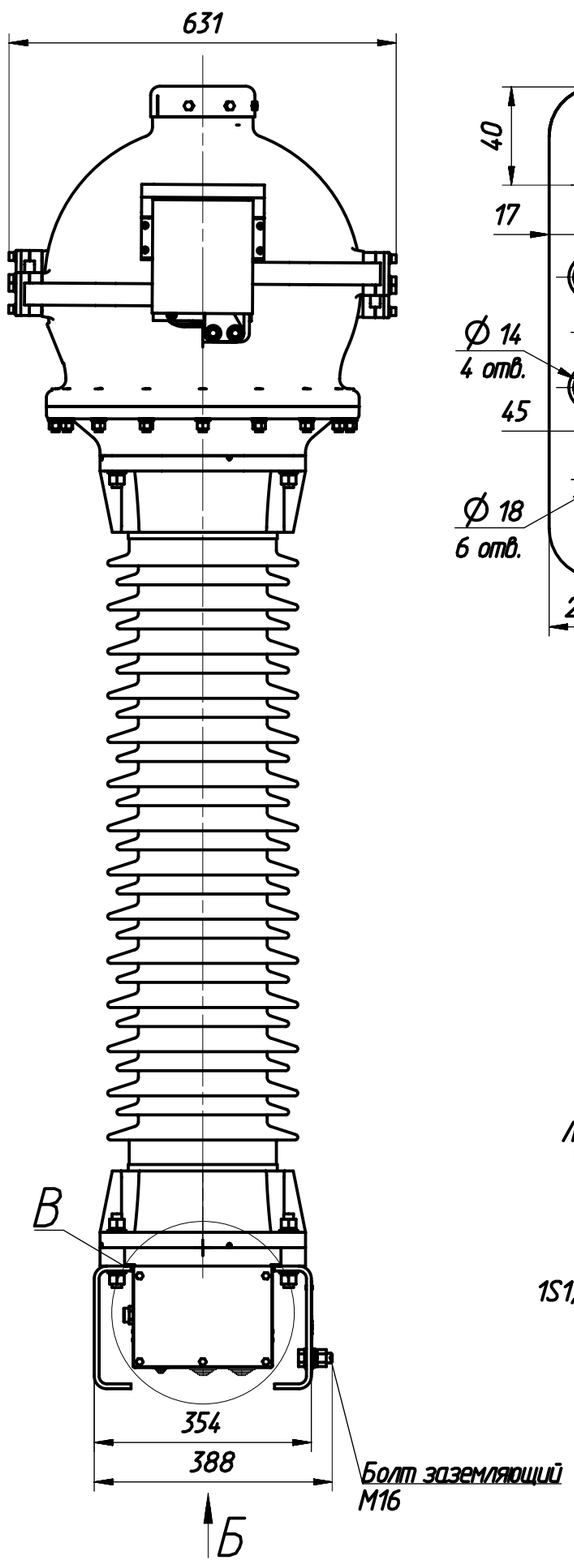


А (1:2,5)

Выводы первичной обмотки

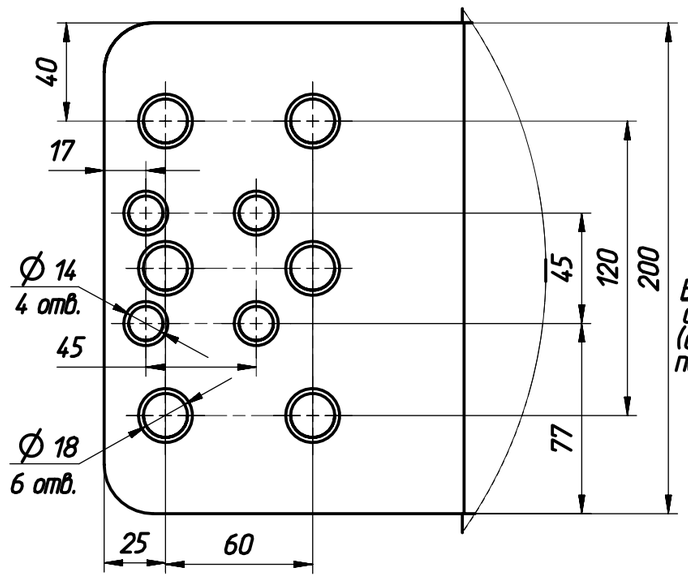

В (1:5)

Крышка шкафа не показана

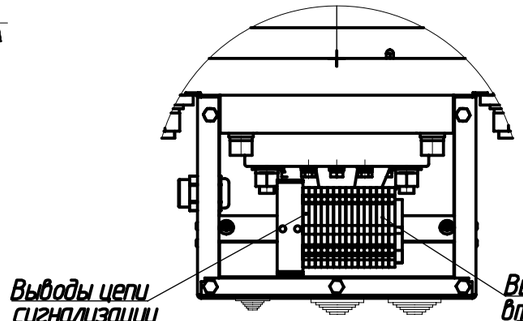

Б

Заглушки шкафа не показаны


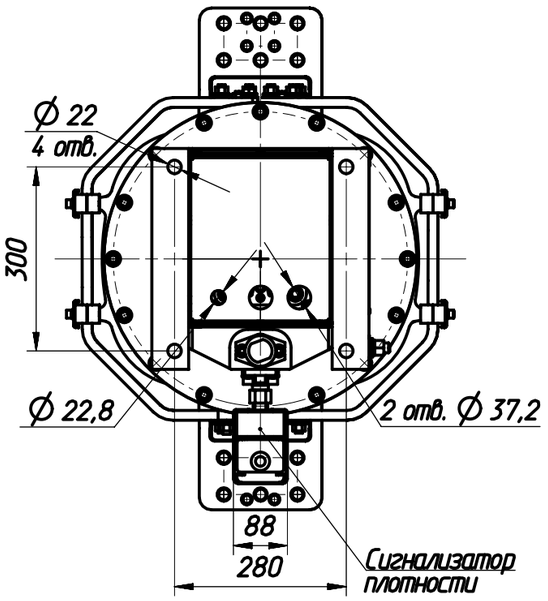


Схема подсоединения сигнализатора плотности




1,2: Выводы цепей предупредительной сигнализации

3,4: Выводы цепей аварийной сигнализации

5: Заземление

Схема подсоединения вторичных обмоток

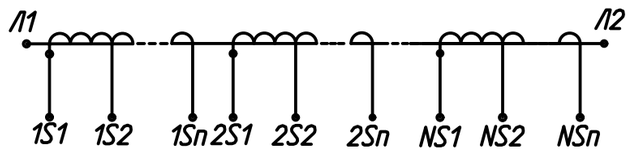

1S1, 1S2, ... , NSn – обозначение выводов вторичной обмотки

Тип и категория внешней изоляции	Длина пути утечки, мм	Масса, кг (без комплекта обмоток)	X, мм
Фарфор II*	2850	227	1020
Фарфор III	3150	232	
Фарфор IV	3950	247	
Полимер IV	4100	162	1100