


# Трансформатор тока ТРГ – УЭТМ® – 330

## 1БП.769.006 – 200 ГЧ

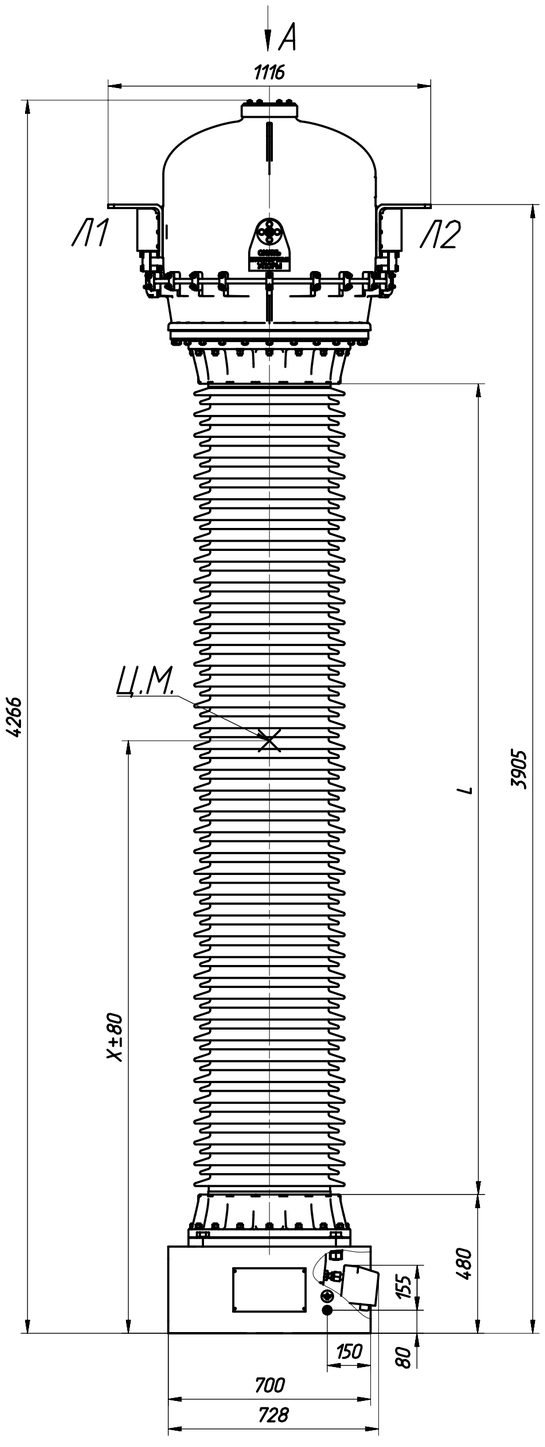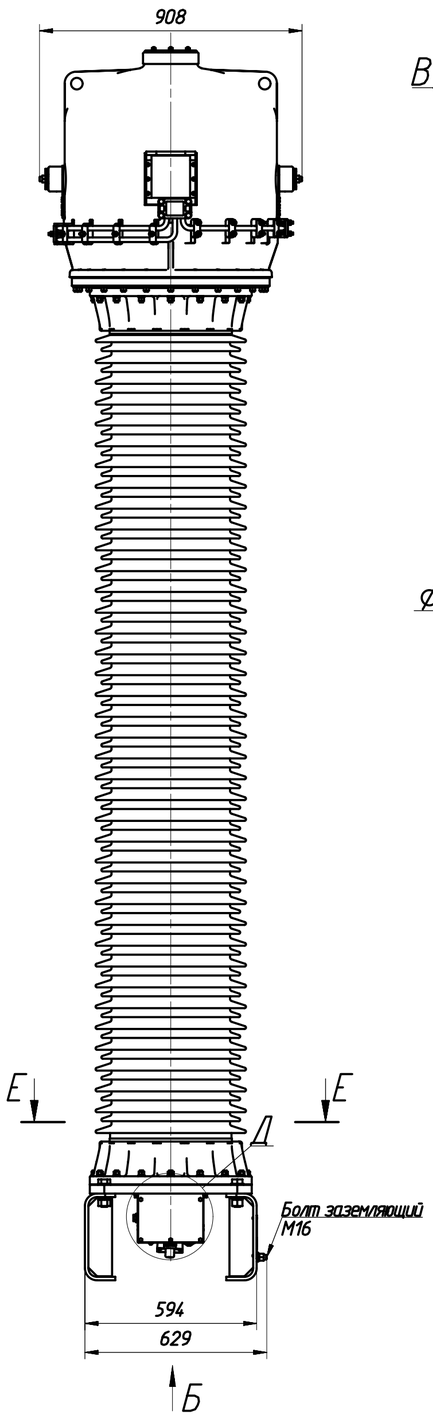



А

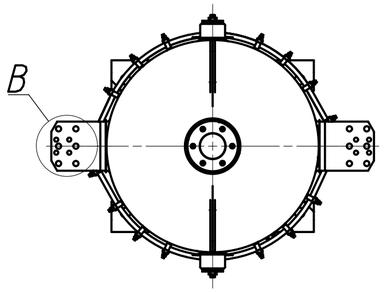



Б

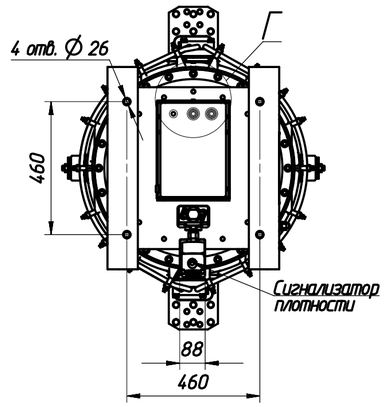



В (1:2,5)

Выводы первичной обмотки

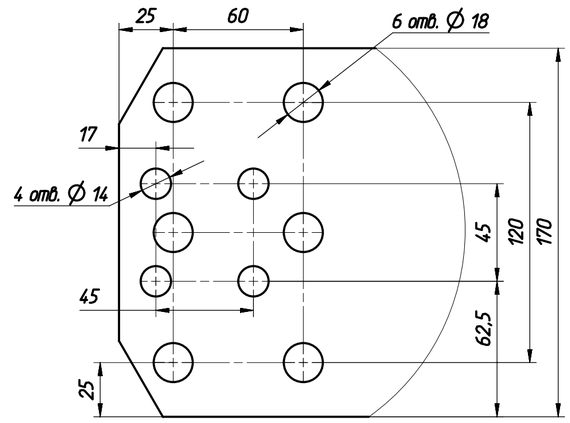



Г (1:5)

Заглушки шкафа не показаны

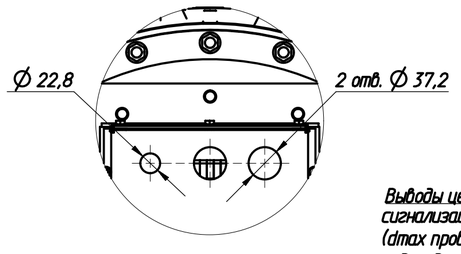


Д (1:5)

Крышка шкафа не показана



Выводы цепи сигнализации (dmax провода для подсоединения – 4 мм²)

Выводы цепей вторичных обмоток (dmax провода для подсоединения – 4 мм²)

Е – Е


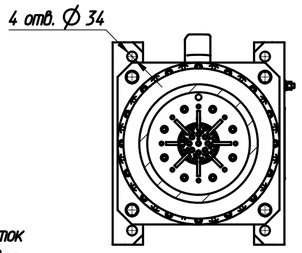



Схема подсоединения сигнализатора плотности





1,2: Выводы цепей предупредительной сигнализации

3,4: Выводы цепей аварийной сигнализации

5: Заземление

Схема подсоединения вторичных обмоток




1S1, 1S2, ... , NSn – обозначение выводов вторичной обмотки

| Тип и категория внешней изоляции | Длина пути утечки, мм | L, мм | X, мм | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|
| Фарфор II* | 8000 | 2805 | 2050 | 970 |
| Фарфор III | 9050 | | | 980 |
| Фарфор IV | 11200 | | | 1070 |
| Полимер IV | 11540 | 2885 | 2150 | 680 |