




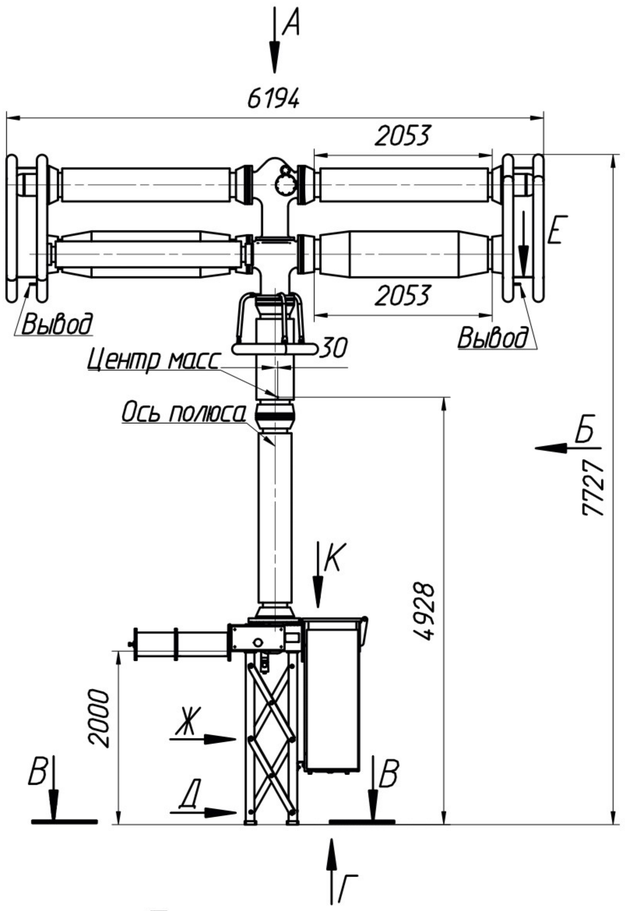


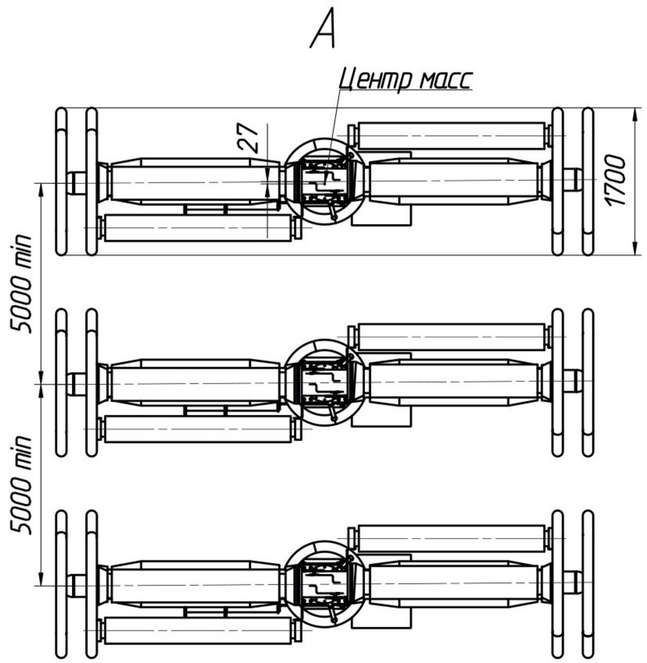


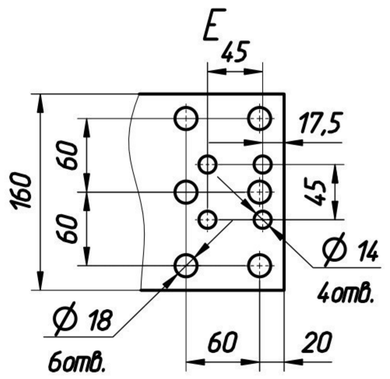


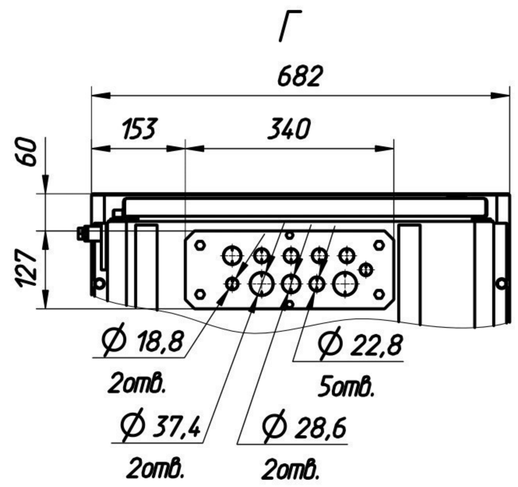


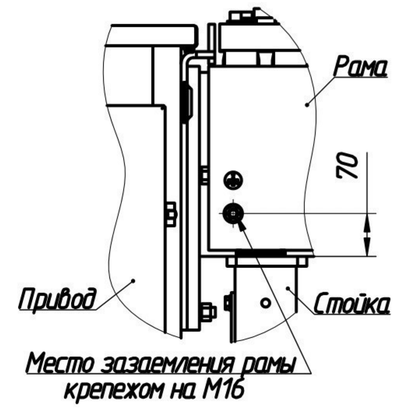


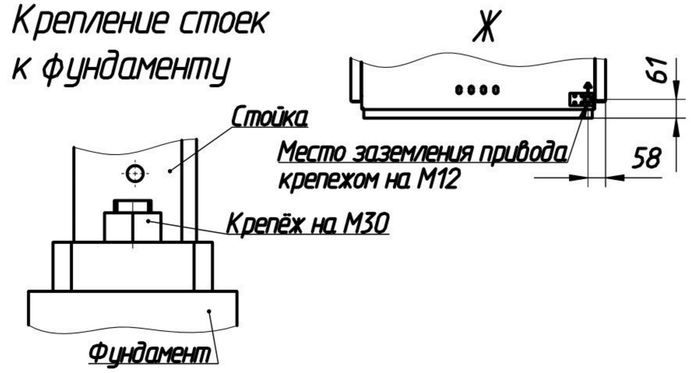

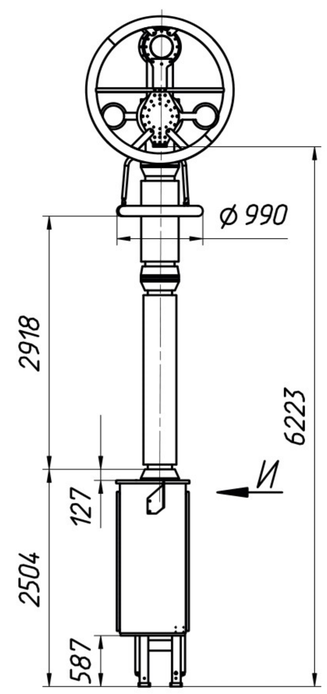

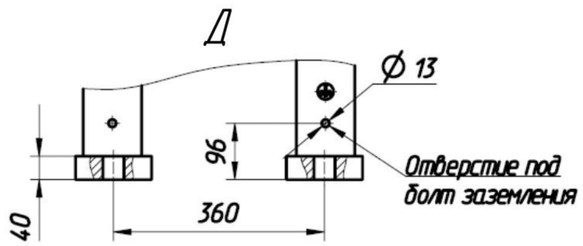

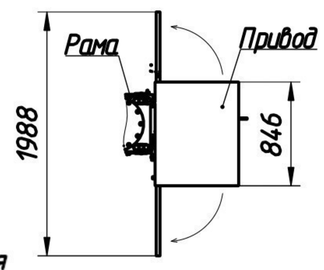

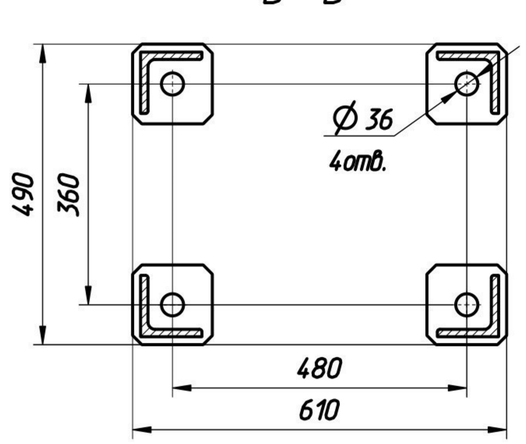

1. Нормированная нагрузка от тяжения проводов, приложенная к выводу выключателя по ГОСТ Р 52565–2006:
   горизонтальная вдоль оси А (ось x на главном виде) – 1250 Н,
   горизонтальная вдоль оси В (ось y на главном виде) – 1000 Н,
   вертикальная ось С (ось z на главном виде) – 1250 Н.
2. Эквивалентная нагрузка от ветра скоростью 40 м/с, приведенная к выводу выключателя
   (направление действия по ГОСТ Р 52565–2006):
   вдоль направления А (ось x на главном виде) – 3200 Н,
   вдоль направления В (ось y на главном виде) – 7500 Н.
3. Эквивалентная нагрузка при сейсмическом воздействии 8 баллов по шкале MSK–64 (без учета собственного
   веса выключателя), приведенная к центру масс выключателя:
   в направлении x;y – 36800 Н,
   в направлении z – 18400 Н.
4. Максимальная статическая нагрузка на фундамент одной из четырех опорных площадок полюса – 13600 Н.

УЭТМ

6402.29.96–2000 ГЧ			
Габаритный чертеж ВГТ–УЭТМ®–330 с ПВР	Масса	Дата	Листов
	12600	07.2025	1