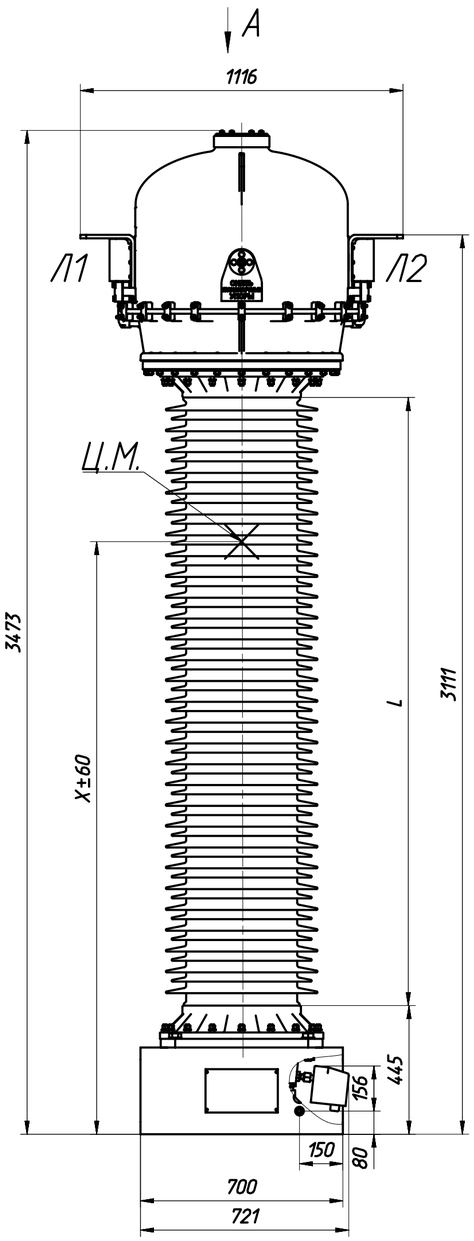
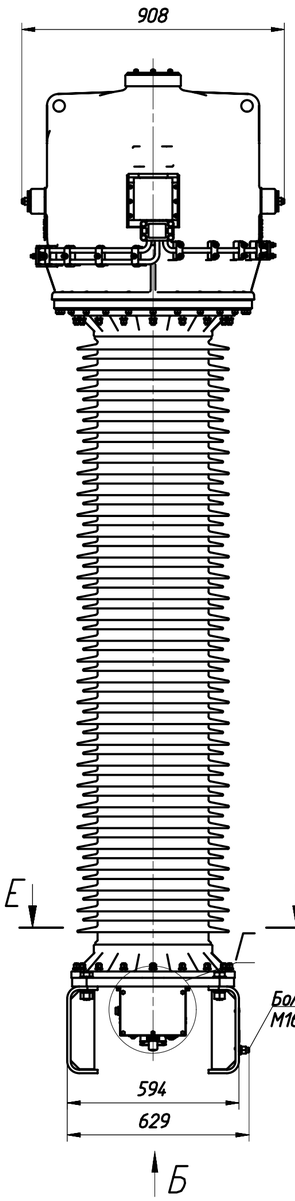
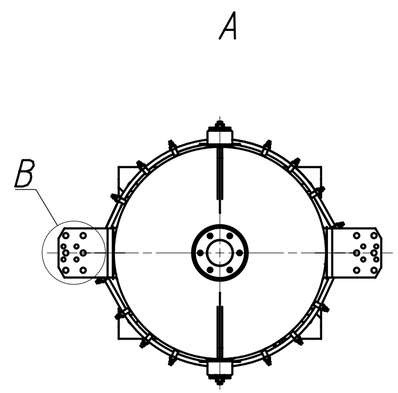
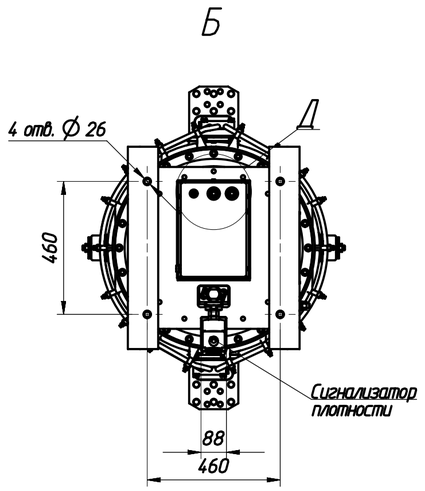
Трансформатор тока ТРГ–УЭТМ®–220


1БП.769.002–200 ГЧ











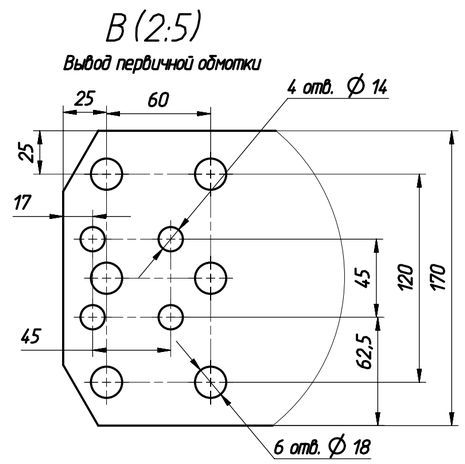

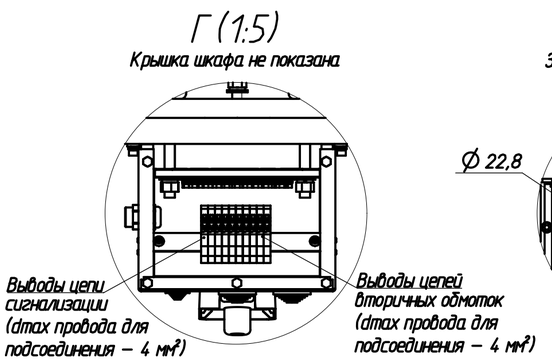

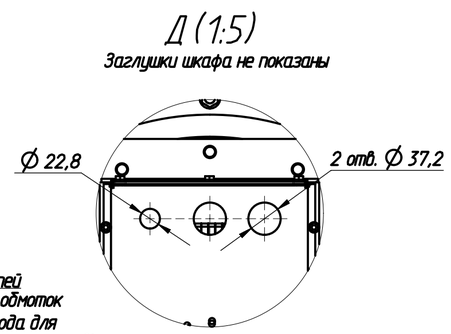


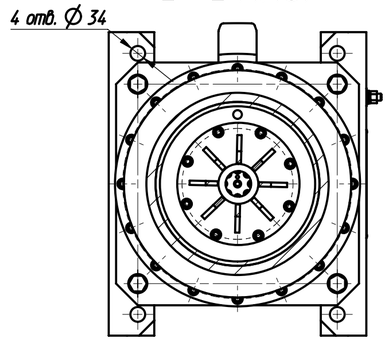


Схема подсоединения сигнализатора плотности




1,2: Выводы цепей предупредительной сигнализации

3,4: Выводы цепей аварийной сигнализации

5: Заземление

Схема подсоединения вторичных обмоток

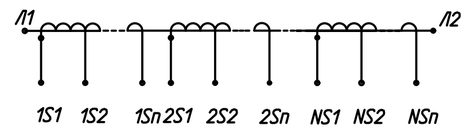

1S1, 1S2, ... , NSn – обозначение выводов вторичной обмотки

Тип и категория внешней изоляции	Длина пути утечки, мм	L, мм	X, мм	Масса, кг, не более
Фарфор II*	5900	2010	1890	725
Фарфор III	6350			760
Фарфор IV	7950			810
Полимер IV	7950	2070	2040	520