

Трансформатор тока ТРГ – УЭТМ® – 750


1БП.769.008 – 101 ГЧ

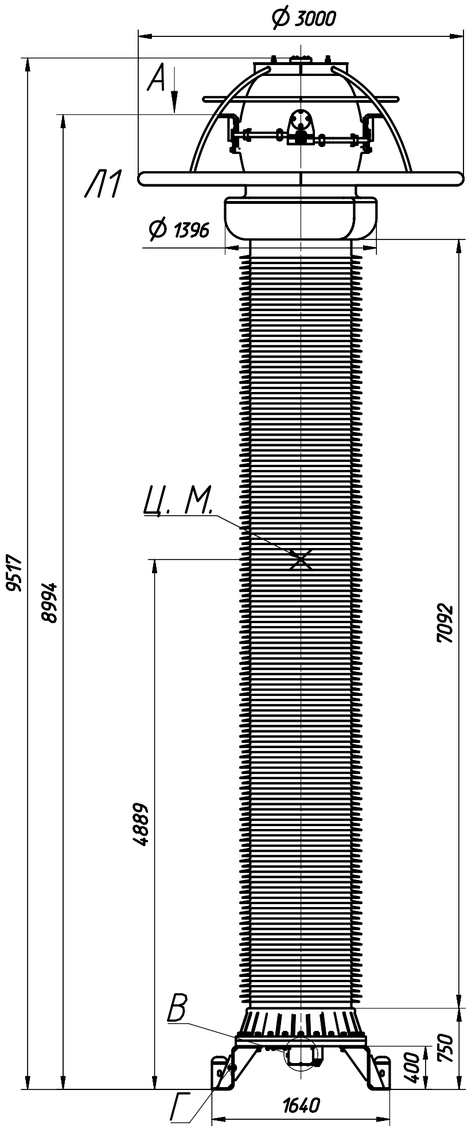

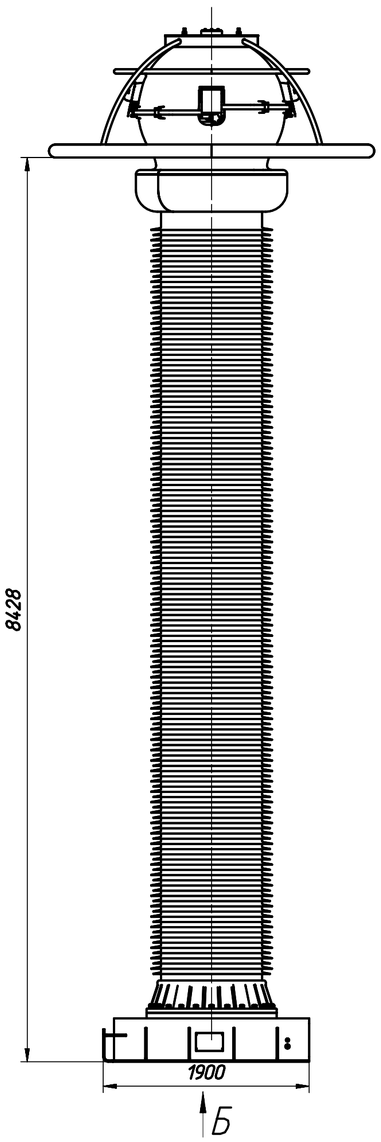


А (1:5)

Выводы первичной обмотки

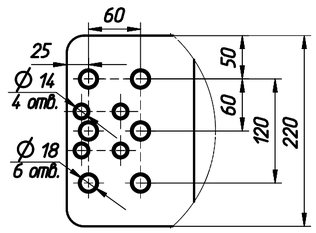


Д (1:10)


Заглушки шкафа не показаны

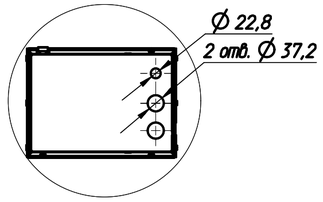

Б

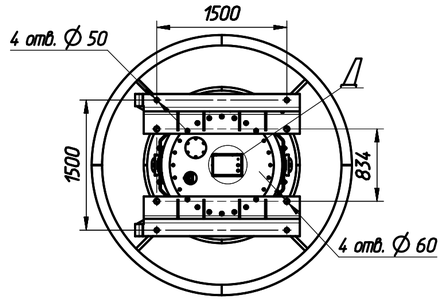

В (1:5)

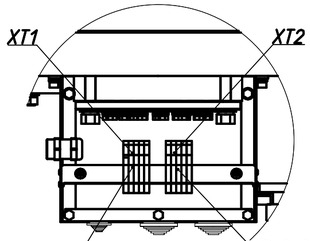

Выводы цепи сигнализации (максимальное сечение провода для подсоединения 6 мм²)

Выводы цепей вторичных обмоток (максимальное сечение провода для подсоединения 6 мм²)

Г (1:5)

Таблица 1

Тип и категория внешней изоляции	Длина пути утечки, мм	Максимальная масса ТТ с комплектом обмоток*, кг
Полимер, IV	24400	3620**


*Фактическое значение массы трансформатора тока с комплектом обмоток может быть меньше приведенного на 10 %.

**Фактическое значение массы трансформатора тока с комплектом обмоток указано в паспорте на конкретный трансформатор тока.

Таблица 2

Максимальное усилие на один швеллер трансформатора, возникающее от воздействия статических нагрузок (с учётом максимальной ветровой нагрузки и нагрузки от тяжения проводов), кН	В горизонтальном направлении	6,3
	В вертикальном направлении	27,0
Максимальное усилие на один швеллер трансформатора, возникающее при сейсмических воздействиях на одну опору, кН	В горизонтальном направлении	4,5
	В вертикальном направлении	56,9
Максимальное усилие на один швеллер трансформатора, возникающее при совместном действии статических и динамических нагрузок (сейсмическое воздействие), кН	В горизонтальном направлении	10,6
	В вертикальном направлении	84,1

Схема подсоединения сигнализатора плотности




1,2: Выводы цепей предупредительной сигнализации

3,4: Выводы цепей аварийной сигнализации

5: Заземление

Схема подсоединения вторичных обмоток

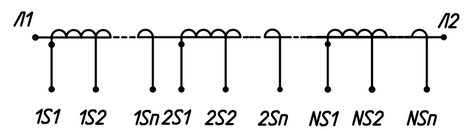

1S1, 1S2, ... , NSn – обозначение выводов вторичной обмотки