




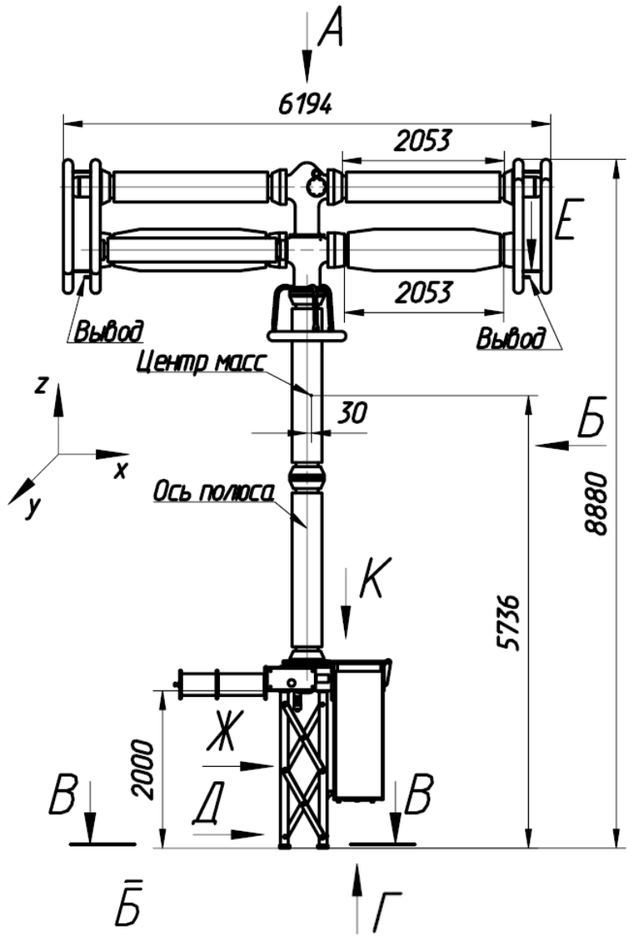


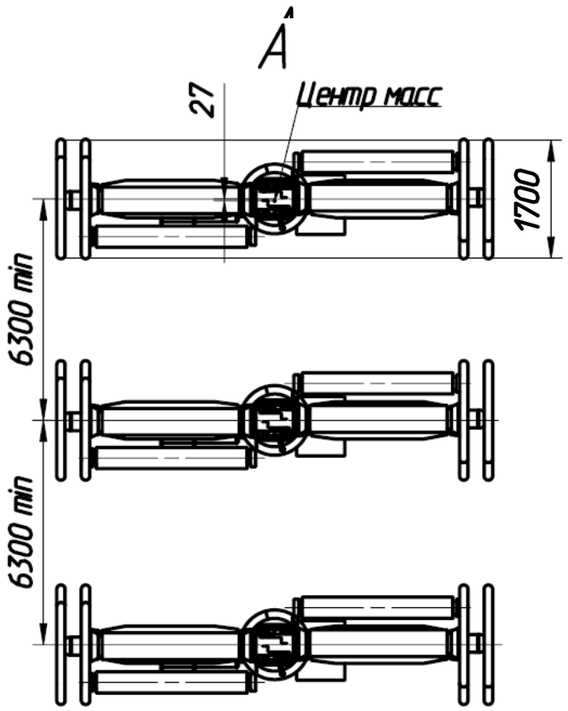


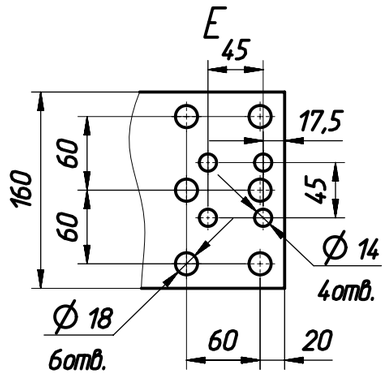


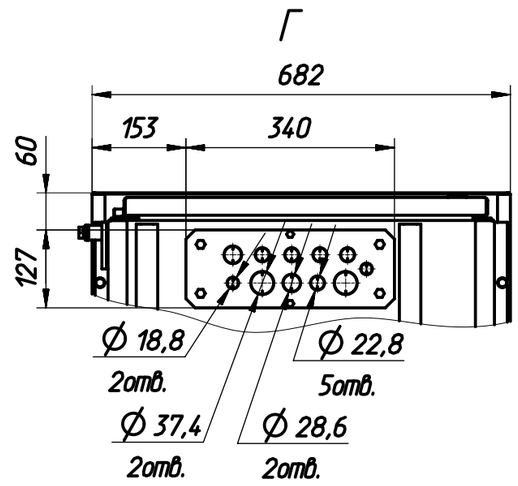


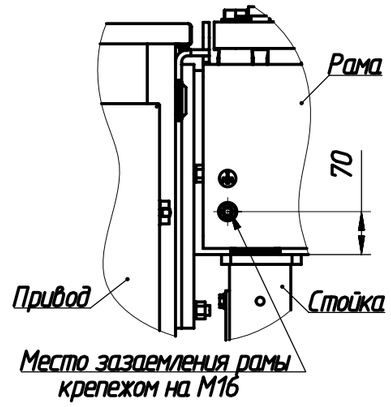


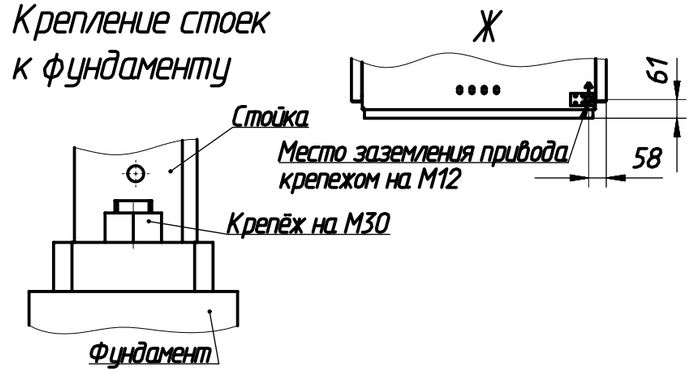

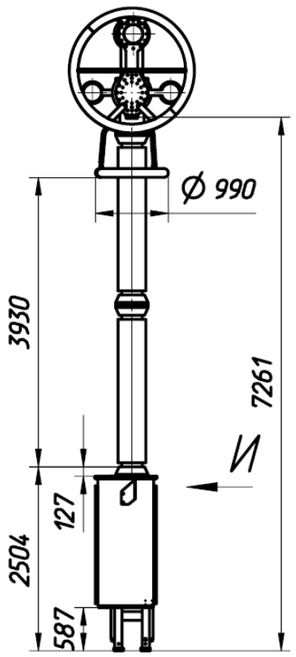

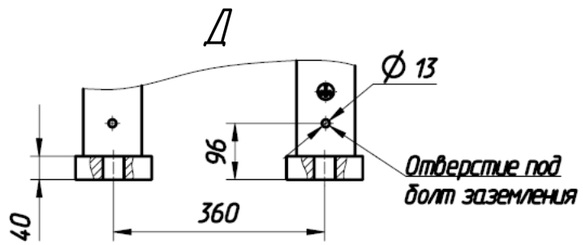

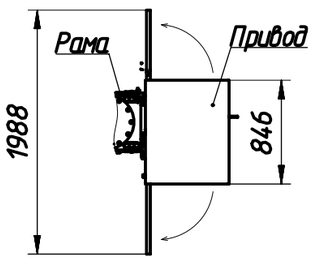

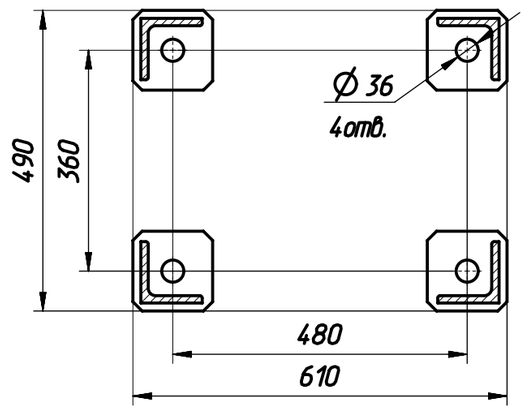

1. Нормированная нагрузка от тяжения проводов, приложенная к выводу выключателя по ГОСТ Р 52565–2006:
   горизонтальная вдоль оси А (ось х на главном виде) – 1750 Н,
   горизонтальная вдоль оси В (ось у на главном виде) – 1250 Н,
   вертикальная ось С (ось z на главном виде) – 1500 Н.
2. Эквивалентная нагрузка от ветра скоростью 40 м/с, приведенная к выводу выключателя
   (направление действия по ГОСТ Р 52565–2006):
   вдоль направления А (ось х на главном виде) – 3200 Н,
   вдоль направления В (ось у на главном виде) – 7500 Н.
3. Эквивалентная нагрузка при сейсмическом воздействии 8 баллов по шкале MSK–64 (без учета собственного веса выключателя), приведенная к центру масс выключателя:
   в направлении х;у – 21100 Н,
   в направлении z – 10550 Н.
4. Максимальная статическая нагрузка на фундамент одной из четырех опорных площадок полюса – 12000 Н.

УЭТМ

6402.29.76–2000 ГЧ			
Габаритный чертеж ВГТ–УЭТМ–500 с ПВР	Масса	Дата	Листов
	13000	03.2025	1